
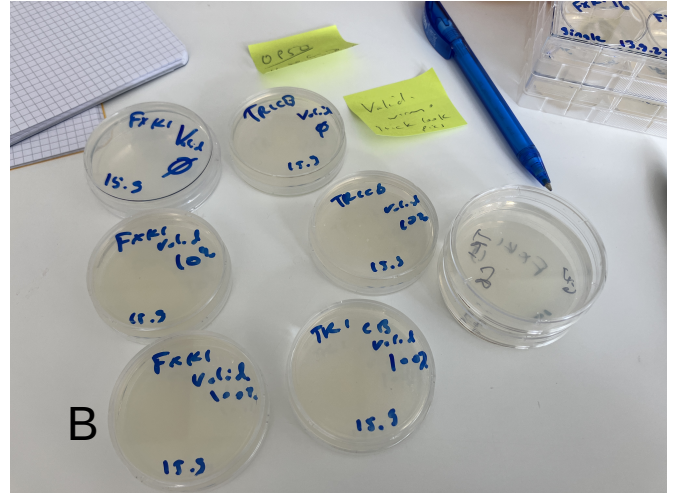


Validation de l'inactivation des nématodes avec Javel

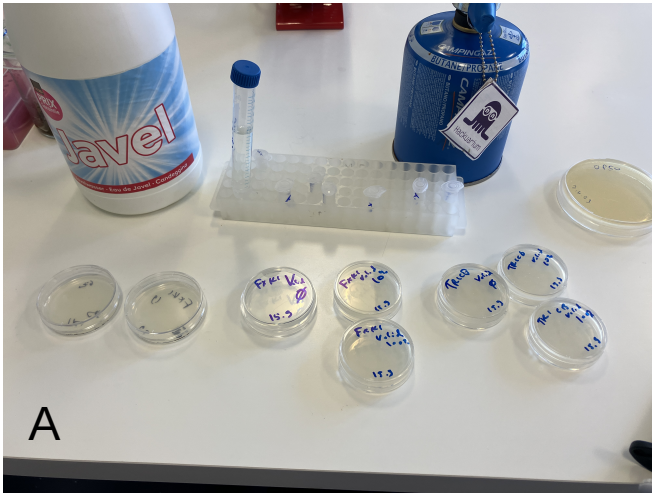

Jour 0

- A. Les nématodes rincés à l'eau des plaques et traités avec des solutions de Javel à 0 %, 10 % et 100 %
- B. Après le traitement, les nématodes mis sur de nouvelles plaques étiquetées
- C. Nématodes OGM avant le traitement, avec Rol-6
- D. Nématodes après le traitement avec la solution de Javel à 10 %

[Lien Evernote](#)